๔.๔ การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค

๔.๔.๖. การตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาประจำวัน และตรวจหาค่าเชื้อโรคประจำเดือน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ

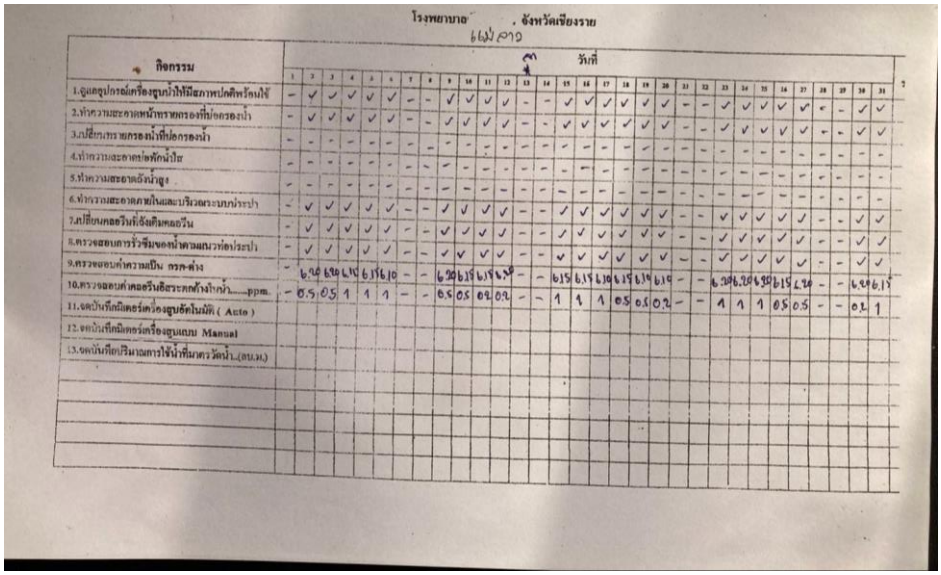

โรงพยาบาล แม่สาย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.ดูแลอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้มีสภาพปกติพร้อมใช้	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
2.ทำความสะอาดหน้าตารางกรองที่ช่องกรองน้ำ	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
3.เปลี่ยนตารางกรองน้ำที่ช่องกรองน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ทำความสะอาดบ่อพักน้ำใส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ทำความสะอาดถังน้ำสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.ทำความสะอาดภายในและบริเวณระบบประปา	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
7.เปลี่ยนคลอรีนที่ถังเติมคลอรีน	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
8.ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำตามแนวท่อประปา	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
9.ตรวจสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง	-	6.96	6.96	6.94	6.96	6.96	-	-	6.96	6.95	6.95	6.94	-	-	6.95	6.95	6.96	6.95	6.94	6.94	-	-	6.96	6.96	6.96	6.95	6.95	6.94	-	-	6.96	6.95
10.ตรวจสอบค่าคลอรีนอิสระคงค้างน้ำก๊อก.....ppm.	-	0.5	0.5	1	1	1	-	-	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-	1	1	1	0.5	0.5	0.2	-	-	1	1	1	0.5	0.5	-	-	0.2	1
11.จดบันทึกมิเตอร์เครื่องสูบอัตโนมัติ (Auto)																															
12.จดบันทึกมิเตอร์เครื่องสูบแบบ Manual																															
13.จดบันทึกปริมาณการใช้น้ำที่มาตรวัดน้ำ..(ลบ.ม.)																															

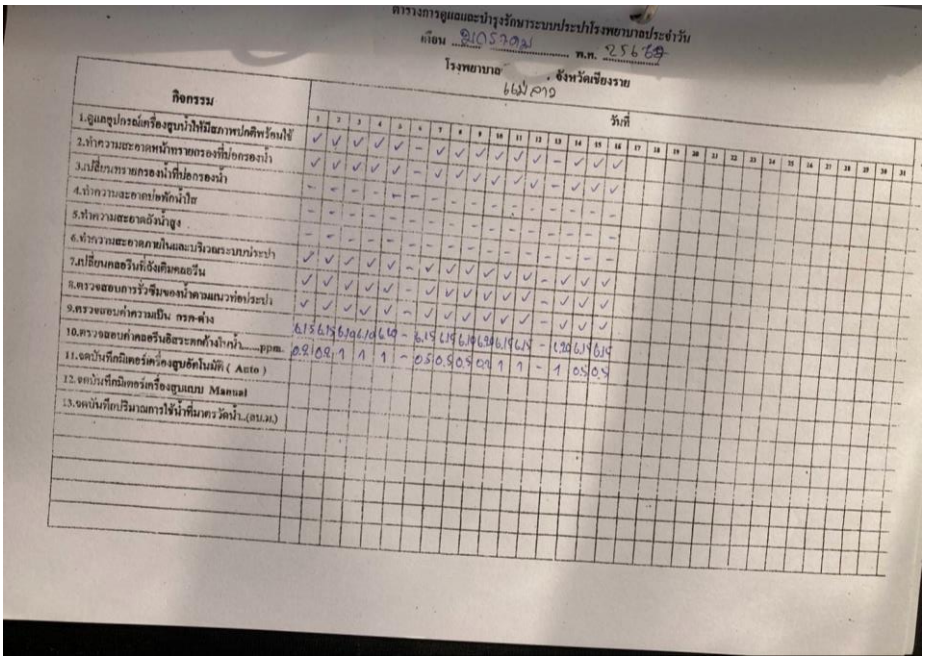

ตารางการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาโรงพยาบาลประจำวัน

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

โรงพยาบาล แม่สาย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.ดูแลอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้มีสภาพปกติพร้อมใช้	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓															
2.ทำความสะอาดหน้าตารางกรองที่ช่องกรองน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓															
3.เปลี่ยนตารางกรองน้ำที่ช่องกรองน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
4.ทำความสะอาดบ่อพักน้ำใส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
5.ทำความสะอาดถังน้ำสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
6.ทำความสะอาดภายในและบริเวณระบบประปา	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓															
7.เปลี่ยนคลอรีนที่ถังเติมคลอรีน	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓															
8.ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำตามแนวท่อประปา	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓															
9.ตรวจสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง	6.15	6.15	6.96	6.96	6.94	-	6.15	6.14	6.96	6.96	6.15	6.14	-	6.96	6.14	6.14															
10.ตรวจสอบค่าคลอรีนอิสระคงค้างน้ำก๊อก.....ppm.	0.2	0.2	1	1	1	-	0.5	0.5	0.5	0.2	1	1	-	1	0.5	0.5															
11.จดบันทึกมิเตอร์เครื่องสูบอัตโนมัติ (Auto)																															
12.จดบันทึกมิเตอร์เครื่องสูบแบบ Manual																															
13.จดบันทึกปริมาณการใช้น้ำที่มาตรวัดน้ำ..(ลบ.ม.)																															